

府民センタービル(三島・泉南・南河内・北河内)の エネルギー消費の削減状況(電気+ガス)(4施設合計)


現状省エネ率

20.3% (平成15年4月～平成16年3月平均)

目標省エネ率

19.7%(年)

千MJ

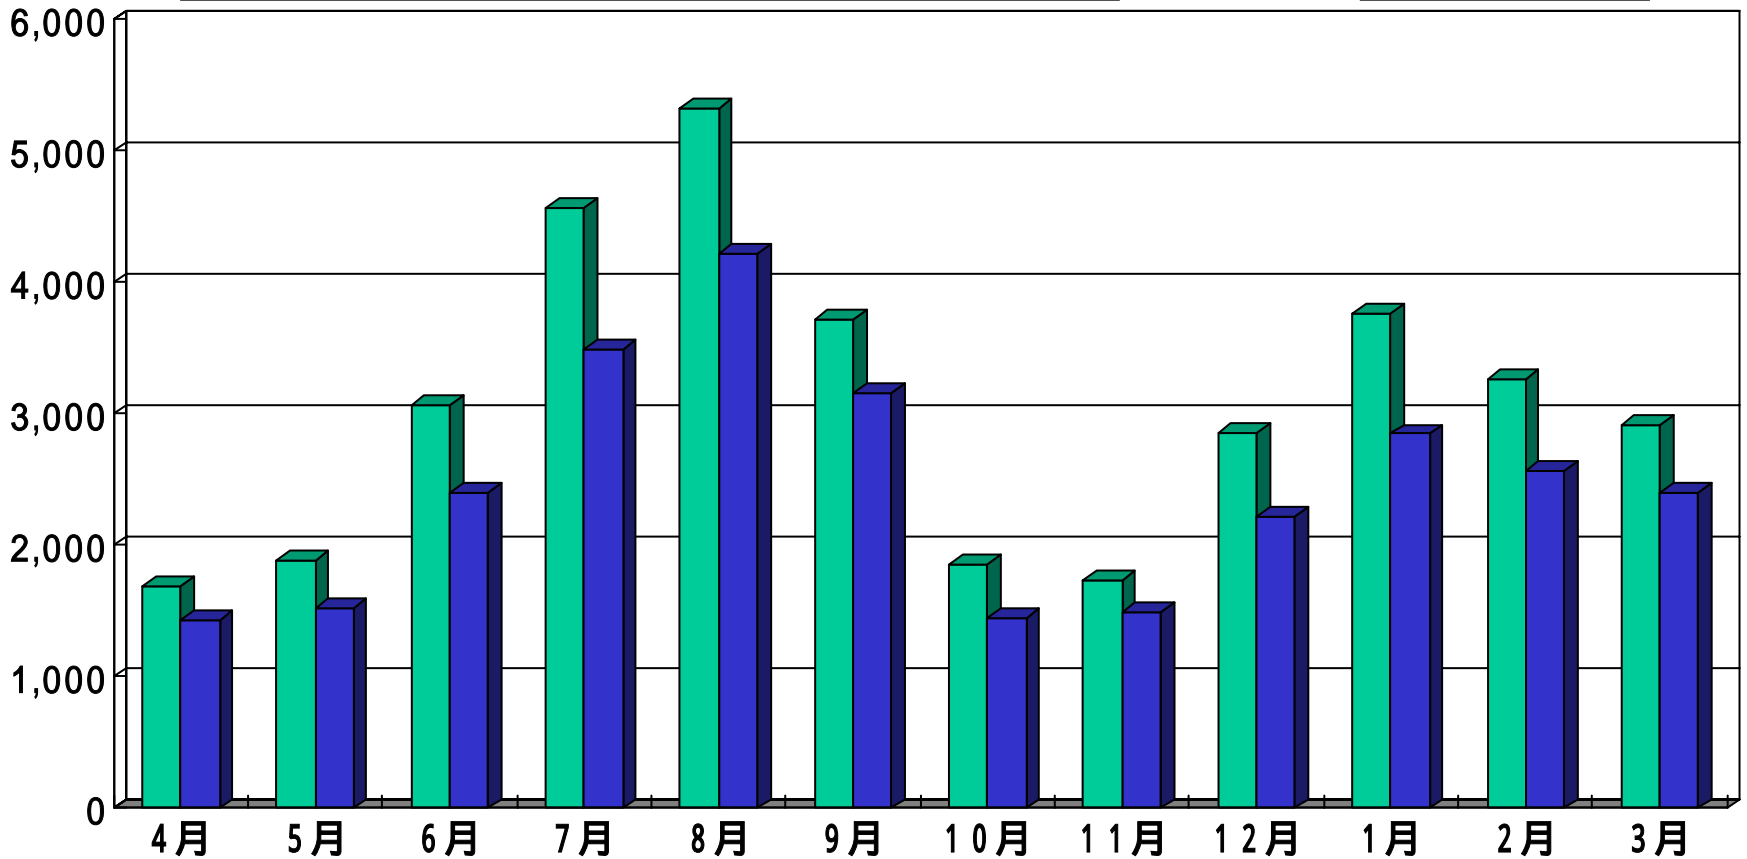

■ 平成11年度～13年度平均

■ 平成15年度実績

府民センタービル(三島・泉南・南河内・北河内)の 光熱水費の削減状況(4施設合計)

累計削減額


13,426千円(平成15年4月～平成16年3月)

目標削減額

13,399千円/年(初年度)

14,104千円/年(2年目以降)

千円

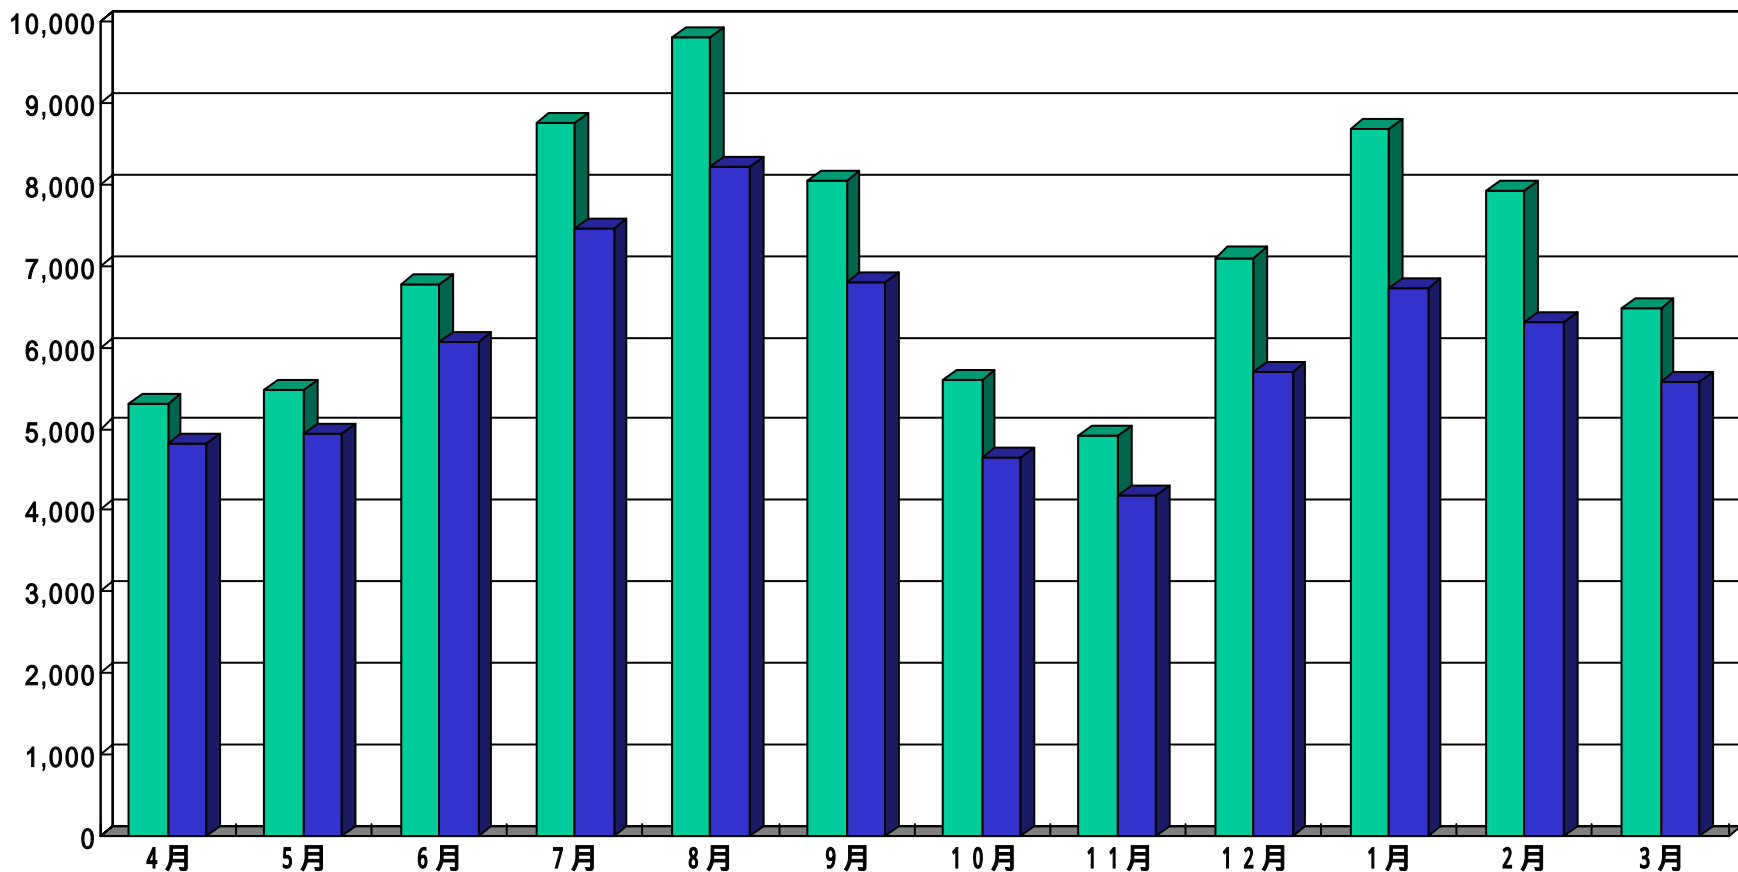

■ 平成11年度～13年度平均

■ 平成15年度実績