


有効回答数 49

1 緊急遮断弁の設置及び代替措置

| | 回答 | 回答数 | 比率 |
|---|------|-----|-----|
| A | 重要 | 7 | 14% |
| B | できれば | 4 | 8% |
| C | 対策済 | 17 | 35% |
| D | 困難 | 1 | 2% |
| E | 不要 | 2 | 4% |
| F | 施設なし | 18 | 37% |


| | | |
|----------|----|-----|
| A+B | 11 | 22% |
| A+B(F除外) | 11 | 35% |
| D+E | 3 | 6% |

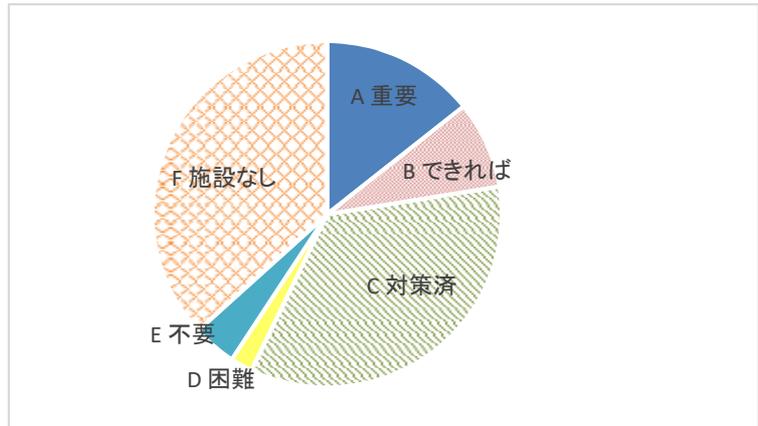

2 防液堤の耐震化等

| | 回答 | 回答数 | 比率 |
|---|------|-----|-----|
| A | 重要 | 4 | 8% |
| B | できれば | 13 | 27% |
| C | 対策済 | 13 | 27% |
| D | 困難 | 7 | 14% |
| E | 不要 | 2 | 4% |
| F | 施設なし | 10 | 20% |


| | | |
|----------|----|-----|
| A+B | 17 | 35% |
| A+B(F除外) | 17 | 44% |
| D+E | 9 | 18% |

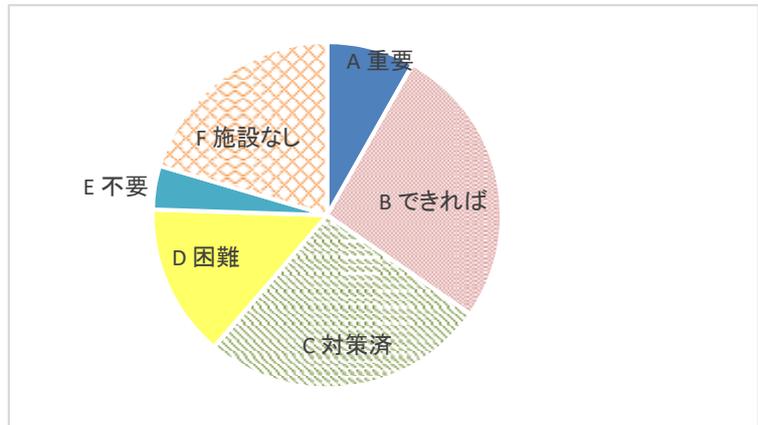

3 小規模タンクの漂流対策

| | 回答 | 回答数 | 比率 |
|---|------|-----|-----|
| A | 重要 | 3 | 6% |
| B | できれば | 12 | 24% |
| C | 対策済 | 8 | 16% |
| D | 困難 | 5 | 10% |
| E | 不要 | 3 | 6% |
| F | 施設なし | 18 | 37% |


| | | |
|----------|----|-----|
| A+B | 15 | 31% |
| A+B(F除外) | 15 | 48% |
| D+E | 8 | 16% |

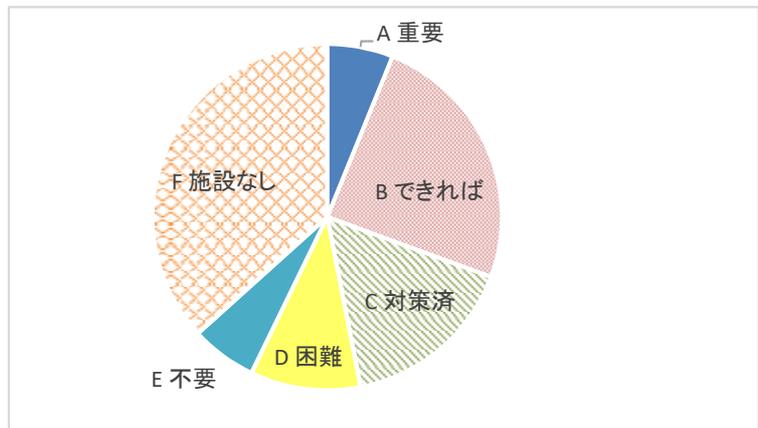

4 毒性ガスの漏えいに備えた初動体制の配備

| | 回答 | 回答数 | 比率 |
|---|------|-----|-----|
| A | 重要 | 4 | 8% |
| B | できれば | 8 | 16% |
| C | 対策済 | 12 | 24% |
| D | 困難 | 1 | 2% |
| E | 不要 | 0 | 0% |
| F | 施設なし | 24 | 49% |


| | | |
|----------|----|-----|
| A+B | 12 | 24% |
| A+B(F除外) | 12 | 48% |
| D+E | 1 | 2% |

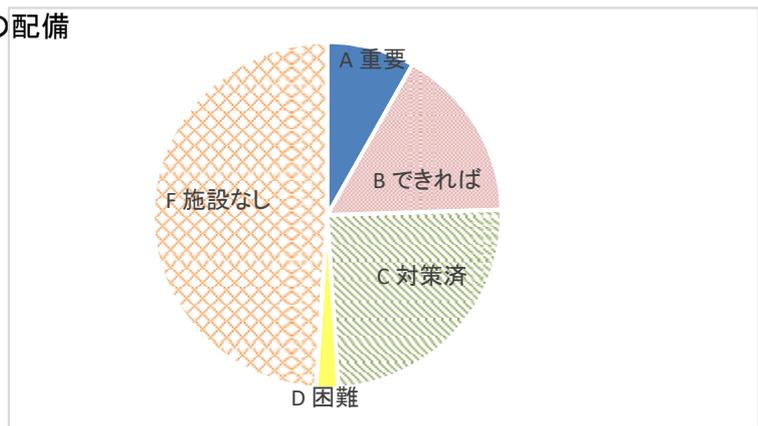

5 近隣事業所等への事故時の広報手段の整備

| | 回答 | 回答数 | 比率 |
|---|------|-----|-----|
| A | 重要 | 3 | 6% |
| B | できれば | 12 | 24% |
| C | 対策済 | 31 | 63% |
| D | 困難 | 2 | 4% |
| E | 不要 | 1 | 2% |
| F | 施設なし | 0 | 0% |


| | | |
|----------|----|-----|
| A+B | 15 | 31% |
| A+B(F除外) | 15 | 31% |
| D+E | 3 | 6% |

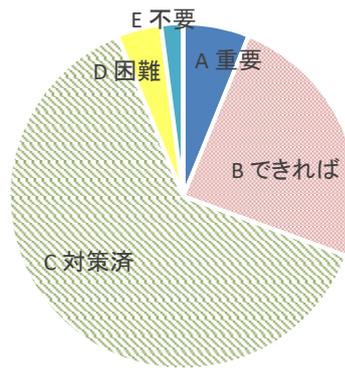

6 協力会社や一時的な作業員増を考慮した津波避難計画の見直し

| | 回答 | 回答数 | 比率 |
|---|------|-----|-----|
| A | 重要 | 6 | 12% |
| B | できれば | 7 | 14% |
| C | 対策済 | 27 | 55% |
| D | 困難 | 1 | 2% |
| E | 不要 | 3 | 6% |
| F | 施設なし | 5 | 10% |


| | | |
|----------|----|-----|
| A+B | 13 | 27% |
| A+B(F除外) | 13 | 30% |
| D+E | 4 | 8% |

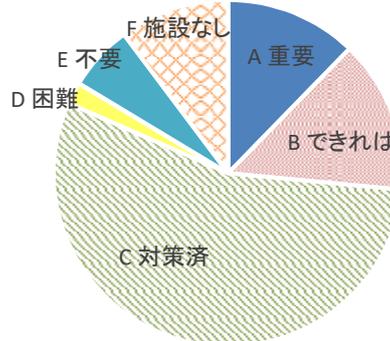

7 プラント保安におけるIoT・AIの利活用

| | 回答 | 回答数 | 比率 |
|---|------|-----|-----|
| A | 重要 | 4 | 8% |
| B | できれば | 18 | 37% |
| C | 対策済 | 2 | 4% |
| D | 困難 | 9 | 18% |
| E | 不要 | 4 | 8% |
| F | 施設なし | 12 | 24% |

| | | |
|----------|----|-----|
| A+B | 22 | 45% |
| A+B(F除外) | 22 | 59% |
| D+E | 13 | 27% |

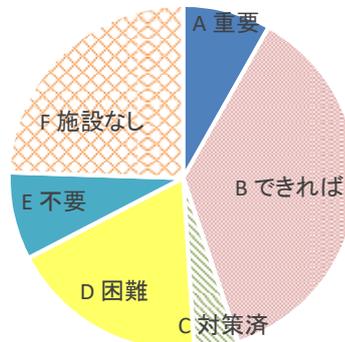

8 L2高潮(地震・津波を除く)に備えたソフト対策

| | 回答 | 回答数 | 比率 |
|---|------|-----|-----|
| A | 重要 | 6 | 12% |
| B | できれば | 19 | 39% |
| C | 対策済 | 12 | 24% |
| D | 困難 | 8 | 16% |
| E | 不要 | 1 | 2% |
| F | 施設なし | 3 | 6% |

| | | |
|----------|----|-----|
| A+B | 25 | 51% |
| A+B(F除外) | 25 | 54% |
| D+E | 9 | 18% |

