


2 給水状況

給水の状況は次のとおりである。

(1) 給水量の現況


平成 30 年度における年間給水量は 1,086.7 百万 m³ と平成 29 年度に比べ 3.6 百万 m³ の減少となっている。(図一1)

図一1 上水道の年間給水量

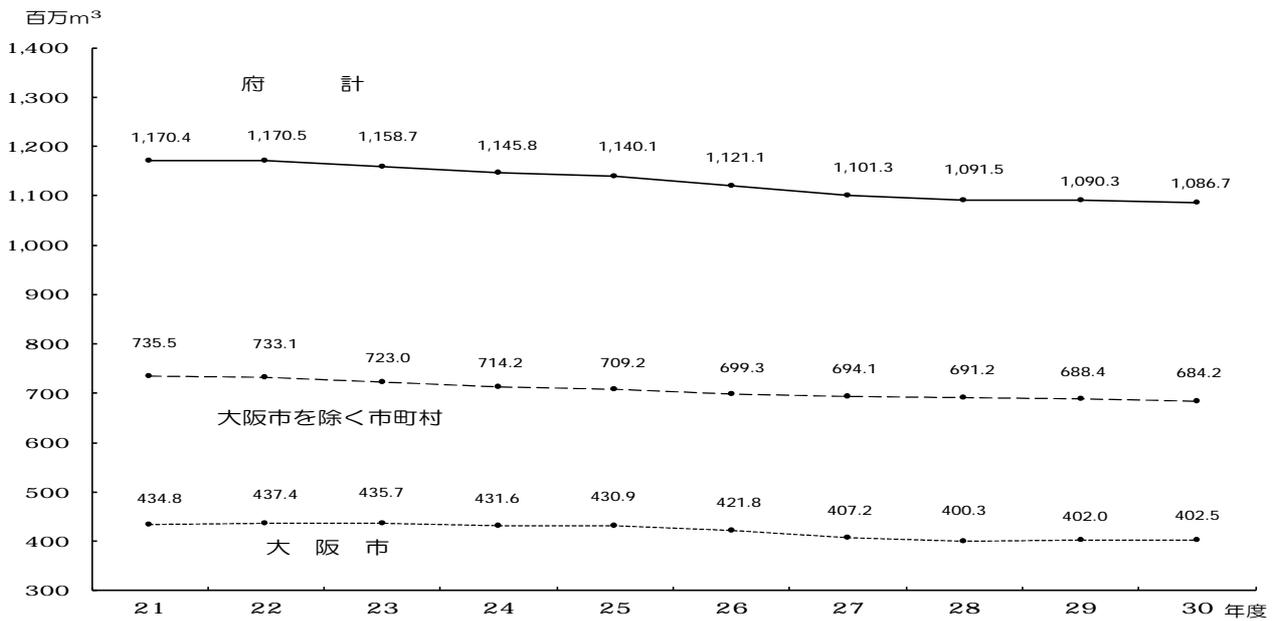


平成 30 年度における1日平均給水量は、2,986 千m³ と平成 29 年度に比べ 10 千m³ の減少となっている。(図一2)

図一2 1日平均給水量の推移(上水道)

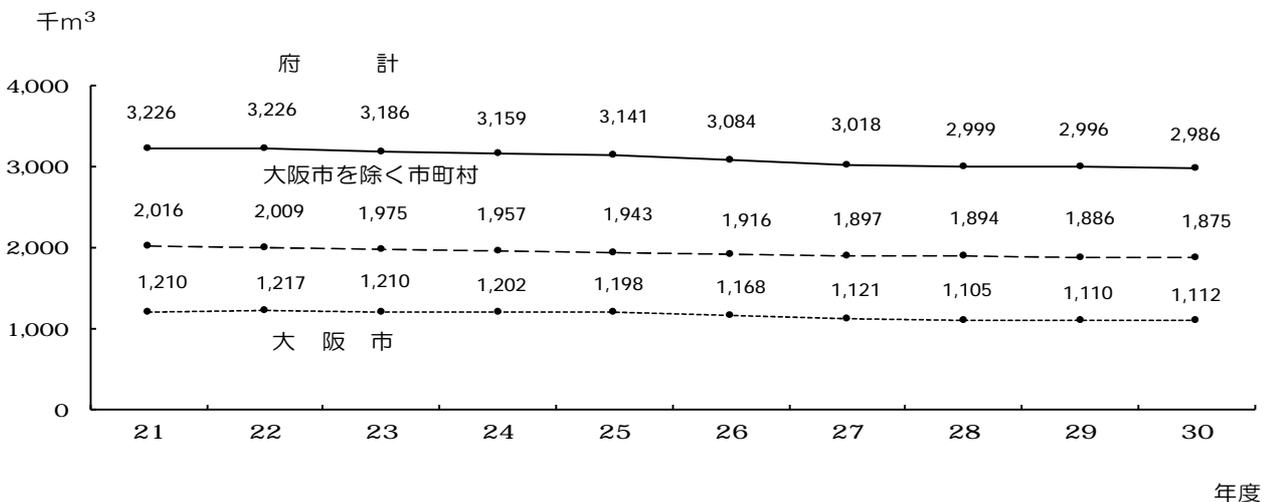

平成 30 年度における 1 人 1 日平均給水量は、339L であり、最近は横ばい傾向である。(図-3)

図-3 1 人 1 日平均給水量の推移 (上水道)

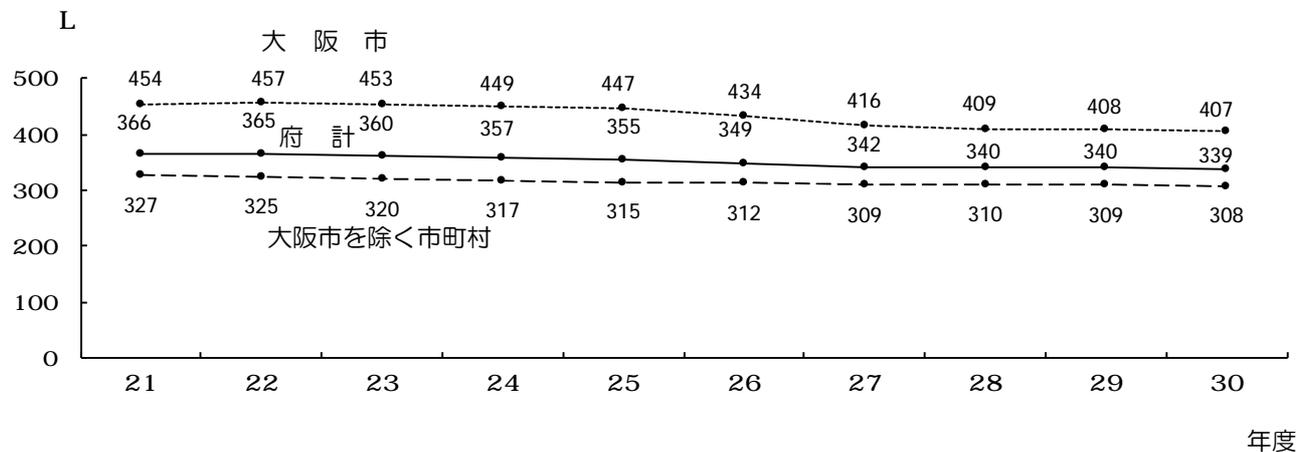

平成 30 年度における生活用 1 人 1 日平均給水量は、253L であり、最近は横ばい傾向である。(図-4)

図-4 生活用 1 人 1 日平均給水量 (上水道)

