

## 大阪府北部を震源とする地震への対応に関するアンケート結果

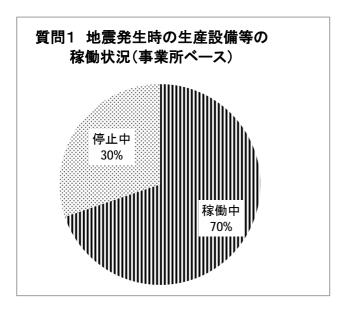

データ数 43 事業所

30 事業所 (うち北港 5事業所) 13 事業所 (うち北港 5事業所) 稼働中 停止中

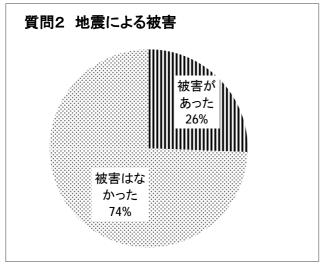


## 被害があった 11 事業所

(被害の例)

- ・水配管の亀裂、ずれ ・配管回りのモルタルのはがれ
- ・出荷設備、製造設備の緊急停止


被害はなかった 32 事業所

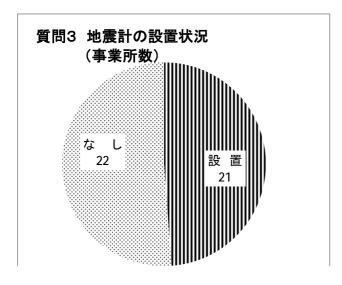

## 各事業所における地震計の最大値

北港地区 181~232ガル 堺泉北臨海地区 50~210ガル

.....

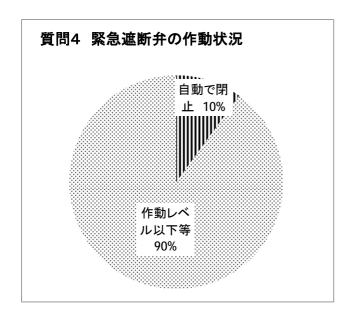


緊急遮断弁を設置している屋外タンク(500KL以上 10,000KL未満)を有する事業所 10事業所

自動で元弁を閉止 1 事業所

緊急遮断弁の作動レベル以下 又は閉止状態であった(※)

9 事業所

※始業前で元弁が閉止されているところを含む

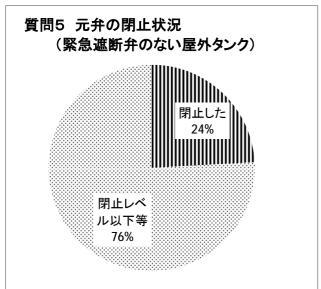

緊急遮断弁を設置していない屋外タンク(500KL以上 10,000KL未満)を有する事業所 29事業所

元弁を閉止した(※1) 7 事業所 元弁を閉止するレベル以下 又は閉止状態であった(※2) 22 事業所

- ※1 大阪市 3事業所、堺市 2事業所、 泉大津市 2事業所
- ※2 始業前で元弁が閉止されているところを含む