


5-17 水質テレメータ監視システムの概要



(注) TOCとは全有機体炭素、TODとは全酸素要求量、UVとは紫外線吸光度

5-18 河川水質自動観測局におけるpH、濁度、導電率、水温(年平均値)の推移

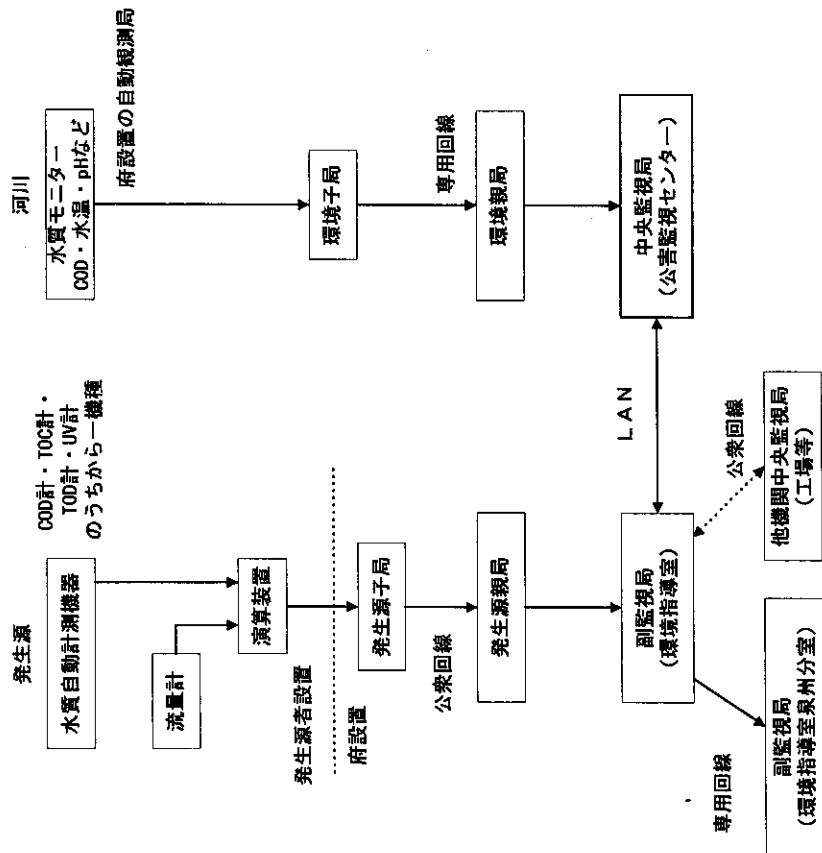