


第3工区 第4工区

第4工区 第5工区

区域指定位置図



＜鉛及びその化合物＞		
区域	溶出量 (mg/L) 【基準値 0.01mg/L】	含有量 (mg/kg) 【基準値 150mg/kg】
(26)	0.011	—
(46)	0.043	—
(55)	0.021	—
(61)	0.016	—
(63)	0.014	—
(64)	0.016	—

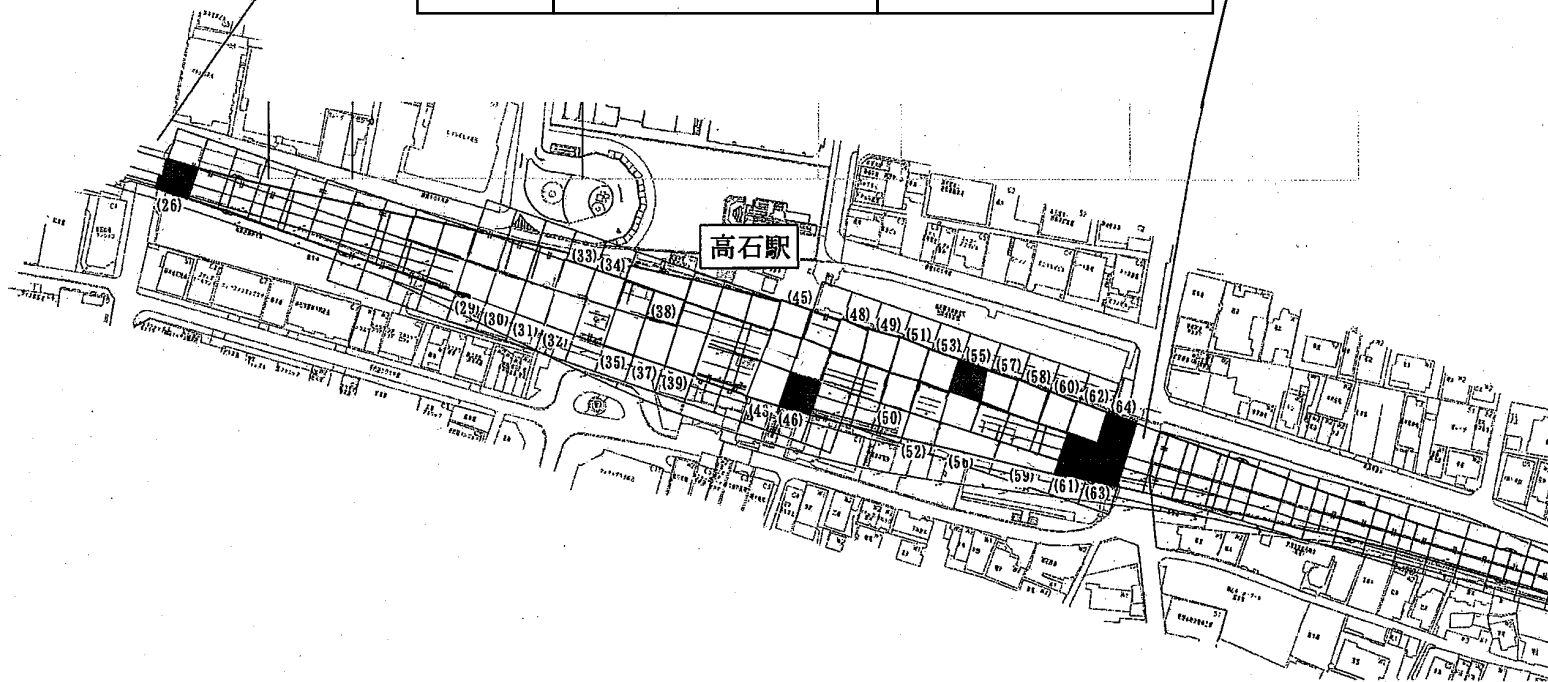

指 定 区 域 対 象 地 番 一 覧

綾園一丁目 465番22の一部
綾園一丁目 465番24の一部
綾園一丁目 513番1の一部
綾園一丁目 513番2の一部
綾園一丁目 514番1の一部
綾園一丁目 516番1の一部
綾園一丁目 516番2の一部
綾園一丁目 517番の一部
綾園一丁目 517番1の一部
綾園一丁目 518番1の一部
綾園一丁目 518番2の一部
綾園一丁目 518番3の一部
綾園一丁目 523番1の一部
綾園一丁目 523番2の一部

計14筆

千代田一丁目 524番1の一部
千代田一丁目 1524番3の一部

計2筆