


○区域平面図

(門真市中町 537 番 6、537 番 7、537 番 14、611 番 1、1001 番の各一部及び里道)

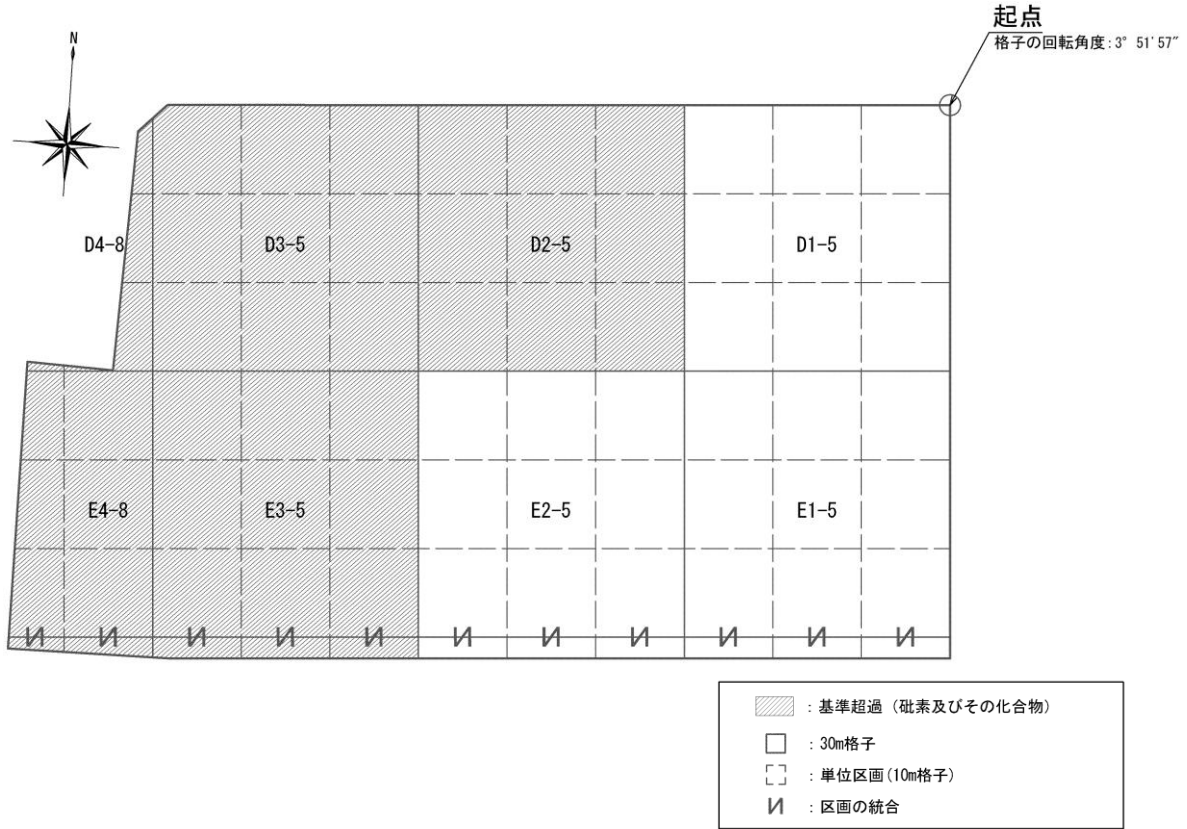

指定区域の 30 メートル格子の面積及び調査結果 (砒素及びその化合物)

30 メートル 格子	面積(m ²)	土壌溶出量 (mg/L)※
D2-5	900.0	0.012
D3-5	898.8	0.015
D4-8	89.7	0.018
E3-5	971.8	0.012
E4-8	485.8	0.014

※：土壌溶出量基準は 0.01mg/L、第二溶出量基準は 0.3mg/L。